

Fingrid Oyj ja Helen Sähköverkko Oy

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	3
2	Määritelmät.....	4
3	Jouston hankinta	6
4	Joustopalvelutoimittajalle asetetut vaatimukset	6
5	Joustoresurssille ja Joustoresurssiryhmälle asetetut vaatimukset.....	8
6	Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkina.....	9
7	Siirtojenhallinnan energiamarkkina.....	11
8	Joustopalvelutoimittajan raportointi	14
9	Joustoenergian ja ylläpidetyn joustokapasiteetin todentaminen.....	14
9.1	Toimitetun joustoenergian todentaminen	14
9.2	Ylläpidetyn joustokapasiteetin todentaminen	14
10	Energiakäsittely energiataseessa.....	15
11	Maksut ja maksuehdot	16
11.1	Kapasiteettikorvaus	16
11.2	Energiamaksu.....	16
11.3	Laskutus	17
12	Ylivoimainen este	17
13	Kaupankäyntiosapuolten vastuut ja velvollisuudet	18

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

1 Johdanto

Näissä ehdoissa ja edellytyksissä määritettyä kanta- ja jakeluverkon yhteistä siirtojenhallinnan markkinapaikkaa sovelletaan sähköverkon kuormitus- ja siirtotilanteiden hallintaan.

Fingrid käyttää siirtojenhallinnan markkinapaikan tarjouksia kantaverkon siirtojenhallintaan sellaisissa normaali-, vika- ja häiriötilanteissa, joissa markkinapaikkojen tarjoukset ja kahdenvälisten sopimusten mukaiset keinot ovat Fingridin Siirtojenhallintapolitiikan¹ mukaisia ensisijaisia siirtojenhallinnan keinoja. Fingrid hyödyntää ehtojen mukaista siirtojenhallinnan markkinaa valtakunnan tason 400 kV kantaverkon pullonkaulatilanteiden ratkaisemiseen. Fingrid käyttää siirtojenhallinnan markkinapaikkaa osana muita kantaverkon siirtojenhallinnan keinoja.

Helen Sähköverkko käyttää siirtojenhallinnan markkinan tarjouksia oman jakeluverkoalueensa sisäisten siirtojen pullonkaulatilanteiden ratkaisemiseen osana muita jakeluverkon siirtojenhallinnan keinoja.

Molemmat verkkoyhtiöt voivat käyttää niitä joustokapasiteetti- ja joustoenergiatarjouksia, jotka ovat verkkoyhtiölle oleellisilla Jouston hankinta-alueilla. Siirtojenhallinnan joustokapasiteetti- ja joustoenergiamarkkinalle voivat osallistua Joustopalvelutoimittajat, joilla on ohjauksessaan joustokykyisiä resursseja missä tahansa sijainnissa Suomessa, pois lukien Ahvenanmaalla.

Sähkömarkkinalaki edellyttää joustopalveluihin osallistuvien jakelu- ja kantaverkonhaltijoiden hankkivan palvelut avointen ja syrjimättömien menettelyjen mukaisesti. Tämän asiakirjan ehtoja sovelletaan jakelu- ja kantaverkon yhteisellä Kauppapaikalla käytävään joustokaupankäyntiin.

Tämä asiakirja määrittelee näitä ehtoja soveltavien jakelu- ja kantaverkkoyhtiöiden (jäljempänä Verkkoyhtiö) sähköverkon siirtojenhallintaan tarkoitettujen joustopalvelujen hankintaan liittyvät ehdot ja edellytykset joustokapasiteetin sekä joustoenergian tarjoajille (jäljempänä Joustopalvelutoimittaja) näiden tarjotessa joustokapasiteettia tai joustoenergiaa Verkkoyhtiölle yhtiöiden yhteisen Kauppapaikan kautta.

Verkkoyhtiöllä on oikeus julkaista Verkkoyhtiölle tarjotun joustokapasiteetin ja joustoenergian kokonaisostomäärät aikayksiköittäin ilman toimittajien yksilöintiä.

Jos ehtojen alaista toimintaa koskeva lainsäädäntö muuttuu, niin nämä ehdot ja markkinan käytännöt tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään lainsäädännön asettamien siirtymäaikojen puitteissa.

¹ [Linkki](#) Fingridin Siirtojenhallintapolitiikkaan

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

2 Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä:

Aktivoinnin tehonmuutosajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siihen, että Joustoressiryhmä saavuttaa hyväksytyn Energiatarjouksen mukaisen tehon.

Alassäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon tai verkkoon syötetyn sähkötehon vähennystä tai sähkön kulutuksen tai verkosta otettavan sähkötehon lisäystä.

Avoimella toimittajalla tarkoitetaan sähköntoimittajaa, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön tai sähköntoimittajaa, joka tasapainottaa asiakkaan sähköntuotannon ja -hankinnan sekä sähkönkäytön ja -toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin taseselvitysjakson aikana.

Deaktivoinnin tehonmuutosajalla tarkoitetaan tehon muutosta täydestä aktivoidusta tehosta takaisin sille tehotasolle, jolla Joustoresurssiryhmä olisi ilman säätötoimenpidettä.

Energiamaksulla tarkoitetaan hyväksytystä Energiatarjouksesta maksettavaa tai veloitettavaa energiapohjaista korvausta.

Energiatarjouksella tarkoitetaan Joustopalvelutoimittajan Energiatuotteesta Kauppapaikalle jättämää tarjousta. Jättämällä tarjouksen Joustopalvelutoimittaja sitoutuu toimittamaan joustoenergiaa yhtäjaksoisesti vähintään yhden markkinalla sovellettavan markkina-aikajakson ajan.

Energiatuotteessa Joustopalvelutoimittaja toimittaa joustoenergiasta (ylös- tai alasäätö) käytävän kaupankäynnin perusteella sovitun joustoenergiamäärän Verkkoyhtiölle. Joustoenergialle muodostuu hinta Kauppapaikalla kauppaa tehtäessä.

Joustolaitteella tarkoitetaan yksittäistä säätökykyistä resurssia; tuotanto- tai kulutuskohtetta tai energiavarastoa.

Jouston hankinta-alueella tarkoitetaan Verkkoyhtiön Kauppapaikalla määrittelemää maantieteellistä aluetta, jonka perusteella Verkkoyhtiö kohdentaa hankkimansa Siirtojenhallinnan joustokapasiteetin ja joustoenergian.

Joustopalvelusopimuksella tarkoitetaan Verkkoyhtiön ja Joustopalvelutoimittajan tai Kauppapaikan ja Joustopalvelutoimittajan välistä sopimusta, johon perustuen Joustopalvelutoimittaja voi osallistua Kauppapaikan Siirtojenhallinnan kapasiteetti- ja energiamarkkinalle.

Joustopalvelutoimittajalla tarkoitetaan Kauppapaikalle hyväksyttyä Kaupankäyntiosapuolta, joka on tehnyt Verkkoyhtiön tai Kauppapaikan kanssa sopimuksen osallistumisesta Kauppapaikan Siirtojenhallinnan kapasiteetti- ja energiamarkkinalle. Joustopalvelutoimittaja voi olla Joustoresurssin omistaja, omistajan valtuuttama edustaja, Avoin toimittaja tai Tasevastaava.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Joustoresurssilla tarkoitetaan yhden jakeluverkon käyttöpaikan tai kantaverkon liittymispisteen joustolaitteesta tai useammasta joustolaitteesta koostuvaa säätökykyistä kokonaisuutta.

Joustoresurssiryhmällä tarkoitetaan yhdestä tai useammasta Joustoresurssista muodostuvaa kokonaisuutta, jota Joustopalvelutoimittaja tarjoaa Kauppapaikalle. Joustoresurssiryhmä voi sisältää vain saman Tasevastaavan taseeseen ja samalle Jouston hankinta-alueelle kuuluvia Joustoresursseja.

Kapasiteettikorvauksella tarkoitetaan korvausta, jonka Verkkoyhtiö maksaa Joustopalvelutoimittajalle Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalla tehdyn kapasiteettikaupan mukaisen joustokapasiteetin ylläpidosta.

Kapasiteettitarjouksella tarkoitetaan Joustopalvelutoimittajan jättämää tarjousta ylläpitää Kapasiteettituotteen voimassaoloaikana kohdassa 6 kuvatun mukaista joustokapasiteettia sekä velvollisuutta toimittaa tästä kapasiteetista joustoenergiaa. Kapasiteettitarjouksen mukainen joustoenergia on tarjottava Energiatarjouksena Kauppapaikalle.

Kapasiteettituotteessa Joustopalvelutoimittaja lupautuu ylläpitämään kapasiteettia hyväksytyn Kapasiteettitarjouksen mukaisesti ja jättämään Energiatarjoukset Energiatuotteeseen hyväksytyn Kapasiteettitarjouksen mukaisesti.

Kaupankäyntiosapuolella tarkoitetaan Verkkoyhtiötä tai Joustopalvelutoimittajaa.

Kauppapaikalla tarkoitetaan verkkoyhtiöiden joustokaupankäyntiä varten hankkimaa kaupankäyntialustaa, jolle Joustopalvelutoimittajat jättävät Kapasiteetti- ja Energia- tarjouksia. Kauppapaikka ilmoitetaan julkisesti Verkkoyhtiön internetsivuilla.

Markkina-aikajaksolla tarkoitetaan markkinoiden kaupankäyntijaksoa, jonka tarkkuudella tarjoukset jätetään. Markkina-aikajakson pituus on 60 minuuttia.

Pay-as-bid-periaatteella tarkoitetaan hinnoitteluperiaatetta, jossa kunkin hyväksytyn tarjouksen hinta määräytyy kyseisen tarjouksen mukaan.

Siirtojenhallinnalla tarkoitetaan kanta- tai jakeluverkkoyhtiön toimenpiteitä, joilla varmistetaan sähköverkon siirtojen pysyminen verkon siirtokapasiteetin rajoissa huomioiden käyttövarmuuskriteerit.

Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla tarkoitetaan Energiatuotteiden kaupankäyntiä Kauppapaikalla.

Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalla tarkoitetaan Kapasiteettituotteiden kaupankäyntiä Kauppapaikalla.

Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeella tarkoitetaan verkkoyhtiöiden Joustopalvelutoimittajille tekemää tarkempaa käytännön ohjeistusta koskien muun muassa näissä ehdoissa Joustopalvelutoimittajille asetettuja raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Verkkoyhtiöt julkaisevat kulloinkin voimassa olevan ohjeen kotisivuillaan.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Tasevastaavalla tarkoitetaan sähkömarkkinoiden osapuolta, joka vastaa tasepoikkeamista, ja jolla on voimassa oleva tasepalvelusopimus Fingridin kanssa. Toisin sanoen Tasevastaavan Avoin toimittaja on Fingrid.

Tehonmuutoksella tarkoitetaan muutosta Joustoresurssiryhmän tuottamassa tai kuluttamassa pätötehossa Energiatarjouksen aktivoinnin seurauksena.

Verkkoyhtiöllä tarkoitetaan näitä ehtoja soveltavaa jakelu- ja kantaverkkoyhtiötä.

Vuorokausimarkkinoilla (day-ahead-markkinat) tarkoitetaan sähkön markkinapaikkaa, jolla käydään kauppaa seuraavalle vuorokaudelle myytävästä ja ostettavasta sähköstä.

Ylössäädöllä tarkoitetaan sähkön tuotannon tai verkkoon syötetyn sähkötehon lisäystä tai sähkön kulutuksen tai verkosta otettavan sähkötehon vähennystä.

3 Jouston hankinta

Verkkoyhtiö hankkii Siirtojenhallinnan joustokapasiteettia ja joustoenergiaa Kauppapaikan kautta, johon Joustopalvelutoimittaja jättää näiden ehtojen mukaiset Kapasiteetti- ja Energiatarjouksensa. Joustopalvelutoimittajan tulee noudattaa Kauppapaikan ehtoja. Kauppapaikalle osallistuminen on mahdollista yhtäläisin edellytyksin näiden joustopalveluehtojen mukaisesti kaikille ehdot ja edellytykset täyttävälle Joustopalvelutoimittajille.

Verkkoyhtiö hankkii Kauppapaikalta joustokapasiteettia ja joustoenergiaa siirtotilanteiden hallintaan ja sähköverkon käyttövarmuuden takaamiseen. Joustoenergian hankinnassa Helen Sähköverkko hyödyntää ennen Vuorokausimarkkinaa käytävää kauppaa ja Fingrid hyödyntää Vuorokausimarkkinan jälkeen käytävää kauppaa.

Joustoenergian hankinta Siirtojenhallintaan pyritään toteuttamaan siten, että sillä ei ole vaikutusta sähköjärjestelmän tehotasapainoon.

4 Joustopalvelutoimittajalle asetetut vaatimukset

Joustopalvelutoimittajaksi voi ryhtyä sellainen taho, jolla on käytettävissä ainakin yksi kohdan 5 mukaiset vaatimukset täyttävä Joustoresurssi.

Joustopalvelutoimittajan tulee tehdä Joustopalvelusopimus Verkkoyhtiön tai Kauppapaikan kanssa ennen osallistumista Siirtojenhallinnan kapasiteetti- ja energiamarkkinoille.

Osallistuakseen Siirtojenhallinnan kapasiteetti- tai energiamarkkinalle, Joustopalvelutoimittajan tulee olla Joustoresurssin omistaja tai omistajan valtuuttama edustaja, tai toimia joko Avoimena toimittajana tai Tasevastaavana Joustoresurssille. Joustopalvelutoimittajan tulee Verkkoyhtiön erillisestä pyynnöstä toimittaa todennus Joustoresurssin omistajan suostumuksesta.

Joustopalvelutoimittajalla tulee olla jakeluverkkoon liittyneen Joustoresurssin tapauksessa käyttöpaikan käyttäjän suostumus Joustopalvelusopimuksen mukaiseen toi-

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

mintaan. Suoraan kantaverkkoon liittyneen Joustoresurssin tapauksessa Joustopalvelutoimittajalla tulee olla suostumus kantaverkkoon liittyneeltä osapuolelta. Joustopalvelutoimittajan tulee Verkkoyhtiön erillisestä pyynnöstä toimittaa todennus edellä mainitusta suostumuksesta.

Joustopalvelutoimittajan tai Joustoresurssin omistajan tulee sopia Joustoresurssin Tasevastaavan ja Avoimen toimittajan kanssa Joustoresurssin käytöstä Siirtojenhallinnan kapasiteetti- ja energiamarkkinoilla. Joustopalvelutoimittaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti Verkkoyhtiölle tai Kauppapaikalle Verkkoyhtiön *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeen* mukaisesti, että Joustoresurssin osallistumisesta Siirtojenhallinnan kapasiteetti- ja energiamarkkinalle on sovittu Joustoresurssin Tasevastaavan ja Avoimen toimittajan kanssa.

Mikäli Joustoresurssin Tasevastaava tai Avoimen toimittaja muuttuu, tulee Joustopalvelutoimittajan tehdä muutoksesta viimeistään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantumista Verkkoyhtiön *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeen* mukaisesti kirjallinen ilmoitus, joka sisältää Joustopalvelutoimittajan tai Joustoresurssin omistajan, Joustoresurssin Tasevastaavan ja Avoimen toimittajan suostumuksen Joustoresurssin osallistumisesta Siirtojenhallinnan kapasiteetti- ja energiamarkkinalle.

Joustokapasiteettia tai joustoenergiaa tarjoavan Joustopalvelutoimittajan tulee kyetä vastaanottamaan tieto hyväksytyistä tarjouksista.

Joustopalvelutoimittaja on velvollinen raportoimaan Joustoresurssiryhmiensä mitaustiedot Kauppapaikalle *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeen* mukaisesti.

Joustopalvelutoimittajan on oltava Verkkoyhtiön tavoitettavissa puhelimitse ennen niiden markkina-aikajaksojen alkua, joille Joustopalvelutoimittaja on jättänyt sitovia tarjouksia ja kyseisten markkina-aikajaksojen aikana. Joustopalvelutoimittaja on velvollinen toimittamaan yhteydenpidossa käytettävän puhelinnumeron Kauppapaikalle *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeen* mukaisesti.

Joustopalvelutoimittajan tulee ilmoittaa Verkkoyhtiölle välittömästi, mikäli se ei pysty ylläpitämään hyväksytyn Kapasiteettitarjouksen mukaista valmiutta tai toteuttamaan joustoenergian toimitusta hyväksytyn Energiatarjouksen mukaisesti. Ilmoitus tehdään Verkkoyhtiön *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeessa* määritetyllä tavalla. Toimituskyvyn puuttuessa Energiatarjouksia ei tule jättää. Toimituskyvyn alentuessa Energiatarjoukset jätetään sille määrälle, joka pystytään toimittamaan.

Mikäli Joustoresurssiryhmän Kapasiteettitarjous on hyväksytty Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalla, ei kyseistä kapasiteettia voi tarjota samaan suuntaan eikä vastakkaiseen suuntaan kantaverkonhaltijan reservimarkkinoille kyseiselle ajanjaksolle. Mikäli Joustoresurssiryhmän Kapasiteettitarjous on hyväksytty kantaverkonhaltijan reservimarkkinalla, ei kyseistä kapasiteettia voi tarjota samaan suuntaan eikä vastakkaiseen suuntaan Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalle kyseiselle ajanjaksolle. Mikäli Joustoresurssiryhmän Kapasiteettitarjous on hyväksytty kantaverkonhaltijan reservimarkkinalla, ei kyseisestä kapasiteetista voi jättää Siirtojenhallinnan ener-

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

giamarkkinalle Energiatarjousta samaan suuntaan eikä vastakkaiseen suuntaan kyseiselle ajanjaksolle. Mikäli Joustoresurssiryhmän kapasiteetille on voimassa oleva toisaalla sovittu sopimus tehon rajoittamiseksi, ei kyseistä kapasiteettia voi tarjota tehon rajoittamisen ajanjaksoiksi Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalle eikä tehon rajoittamisen ajanjaksoiksi jättää kyseisestä kapasiteetista Energiatarjousta Siirtojenhallinnan energiamarkkinalle.

Mikäli verkkoyhtiö vapauttaa Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalla hyväksytyn Joustoresurssiryhmän velvollisuudesta ylläpitää joustokapasiteettia joustoenergian toimitukseen tietyn ajanjakson ajaksi, voi Joustopalvelutoimittaja osallistua kyseisellä joustokapasiteetilla ja kyseisen ajanjakson ajan muille sähkömarkkinoille.

Mikäli Joustoresurssiryhmän Energiatarjous on hyväksytty Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla, ei kyseistä energiaa voi tarjota samaan suuntaan eikä vastakkaiseen suuntaan energiatarjouksena kantaverkonhaltijan reservimarkkinalle kyseiselle ajanjaksolle.

Mikäli Joustoresurssiryhmän Energiatarjousta ei hyväksytä Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla voi Joustopalvelutoimittaja tarjota Joustoresurssiryhmän joustoenergian muille sähkömarkkinoille.

Joustopalvelutoimittaja voi jättää Joustoresurssiryhmästä sekä ylös- että alassäättötarjouksen Siirtojenhallinnan energiamarkkinalle samalle markkina-aikajaksolle.

5 Joustoresurssille ja Joustoresurssiryhmälle asetetut vaatimukset

Joustoresurssin tulee sijaita Fingridin järjestelmävastuualueella².

Joustoresurssin sijainti tulee määritellä siten, että se on yksiselitteisesti jollain Verkkoyhtiön määrittelemällä Jouston hankinta-alueella. Joustoresurssi yksilöidään tunnistetiedolla, jonka avulla se voidaan liittää tietylle jouston hankinta-alueelle.

Joustoresurssien aggregointi Joustoresurssiryhmäksi on sallittu. Joustoresurssien aggregointi on kuitenkin toteutettava siten, että Kapasiteettitarjoukseen ja Energiatarjoukseen liitetyt aggregoidut Joustoresurssit sijaitsevat samalla Jouston hankinta-alueella ja täyttävät Joustoresurssiryhmänä kokonaisuudessaan Verkkoyhtiön näissä ehdoissa asetetut vaatimukset.

Joustoresurssien aggregointi Joustoresurssiryhmäksi on lisäksi tehtävä Tasevastaava- ja Avoin toimittaja- kohtaisesti. Yhdellä Kapasiteetti- ja Energiatarjouksella saa olla vain yhden Tasevastaavan ja yhden Avoimen toimittajan taseessa olevia Joustoresursseja.

Joustoresurssiryhmän tulee täyttää Verkkoyhtiön näissä ehdoissa asetetut tekniset vaatimukset.

Joustoresurssiryhmälle tulee ilmoittaa Aktivoinnin ja Deaktivoinnin tehonmuutosajat.


² Suomi pois lukien Ahvenanmaan itsehallintoalue.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Joustoresurssiryhmän joustoenergian toimitus perustuu fyysiseen säätöön, jonka Joustopalvelutoimittaja toteuttaa omalla teknisellä ratkaisullaan. Säätö on toteutettava täyteen hyväksytyn tarjouksen mukaiseen tehoonsa kyseisen Markkina-aikajakson alusta lähtien. Säätö on toteutettava hyväksytyn tarjouksen mukaisella teholla koko hyväksytyn Markkina-aikajakson ajan. Joustopalvelutoimittaja toteuttaa ilmoituksensa mukaiset Tehonmuutokset ennen hyväksytyn energiatarjouksen kohteena olevaa Markkina-aikajaksoa ja sen jälkeen. Periaatekuva hyväksytyn energiatarjouksen kohteena olevasta Markkina-aikajaksosta sekä tehonmuutoksista ennen hyväksytyn energiatarjouksen kohteena olevaa Markkina-aikajaksoa ja sen jälkeen on esitetty kuvassa 1.

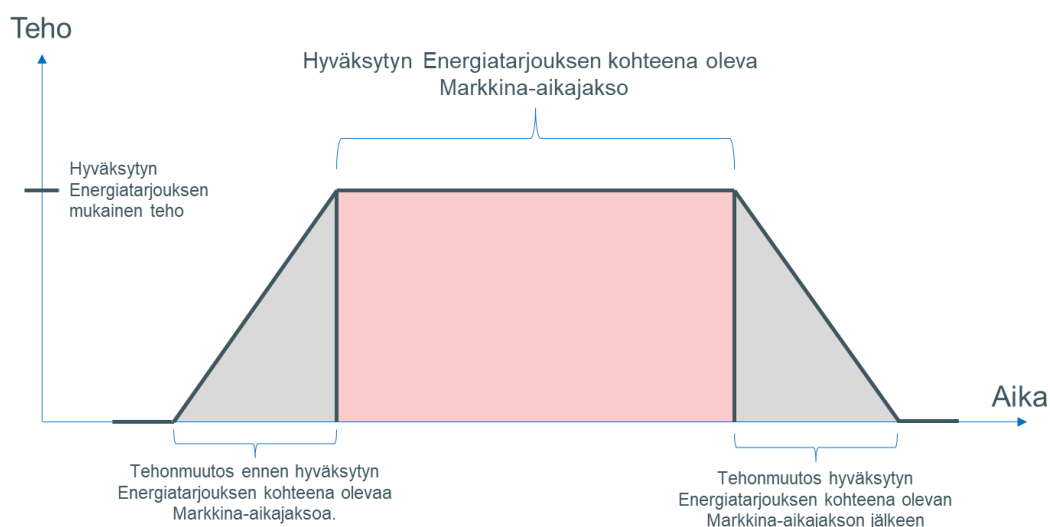

Kuva 1. Periaatekuva hyväksytyn energiatarjouksen kohteena olevasta Markkina-aikajaksosta sekä tehonmuutoksista ennen hyväksytyn energiatarjouksen kohteena olevaa Markkina-aikajaksoa ja sen jälkeen. Joustoresurssiryhmän säätö on toteutettava hyväksytyn tarjouksen mukaisella teholla koko hyväksytyn tarjouksen markkina-aikajakson ajan eli tehonmuutokset (nk. rampit) on toteutettava hyväksytyn energiatarjouksen kohteena olevan markkina-aikajakson ulkopuolella.

6 Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkina

Verkkoyhtiö hankkii Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalta joustokapasiteettia sähköverkon siirtojenhallinnan tarpeisiin ja takaamaan sähköverkon käyttövarmuutta. Verkkoyhtiön tavoitteena on joustokapasiteetin kokonaishankinnan mahdollisimman edullinen hankintakustannus.

Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinalla käydään kauppaa Kapasiteettituotteista, joissa Joustopalvelutoimittaja sitoutuu varaamaan tarjoamansa joustokapasiteetin joustoa varten. Joustopalvelutoimittajan Kapasiteettitarjouksen tulee olla näissä ehdoissa kuvatun mukainen ja se tulee jättää Kauppapaikalle sen erillisten ohjeiden mukaisesti. Kapasiteettitarjousten minimivolyymi ja tarjousresoluutio on 0,1 MW

Kapasiteettituotteeseen liittyy velvoite jättää hyväksytyn Kapasiteettitarjouksen mukainen Energiatarjous Siirtojenhallinnan energiamarkkinalle.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Verkkoyhtiö valitsee Kapasiteettitarjoukseen liitettyjen tietojen sekä verkon tilanteen mukaisen vaikutusarvion mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset. Kapasiteettitarjousten käsittelyyn ja hankintaan käytetty valintakriteeristö on seuraava:

- Jouston hankinta-alue: kullekin Jouston hankinta-alueelle hankitaan tarvittava määrä joustokapasiteettia.
- Hinta: Kapasiteettitarjous valitaan Jouston hankinta-aluekohtaisesti hintajärjestyksessä, Verkkoyhtiön näkökulmasta tarkasteltuna edullisimmasta kokonaishinnasta alkaen.
- Tarjouksen jaettavuus: Jos Joustopalvelutoimittaja on edellyttänyt, että tarjous käsitellään jakamattomana, ei tarjouksia aina valita hintajärjestyksessä, vaan pyrkien Verkkoyhtiölle kokonaishankinnassa mahdollisimman edulliseen hankintakustannukseen.
- Saapumisaika: jos tarjoukset ovat muilta osin samanlaiset (Jouston hankinta-alue, kokonaishinta, jaettavuus), valitaan Kauppapaikalle ensimmäisenä jätetty tarjous.

Verkkoyhtiöllä on oikeus asettaa kattohinta joustokapasiteetille, joustoenergialle ja tarjouksen kokonaishinnalle.

Mikäli joustokapasiteetin hankinta Kauppapaikalta johtaisi kokonaisuutena Verkkoyhtiön näkökulmasta kohtuuttomiin kustannuksiin, Verkkoyhtiöllä on oikeus jättää tarjouksia hyväksymättä.

Korvaus hyväksytystä Kapasiteettitarjouksesta maksetaan tarjouksen mukaisesti (pay-as-bid).

Taulukossa 1 on esitetty kapasiteettimarkkinan ja Kapasiteettituotteen parametrit.

Taulukko 1 Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinan tarjouksille vaadittavat tiedot.

Parametri	Selite	Kapasiteettimarkkina
Tarjouksien jättöaika	milloin tarjouksia kapasiteettituotteesta voi jättää	vaihtelee tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 16 tuntia ennen toimitusta
Tarjouskilpailun järjestämisen ajankohta	milloin tarjoukset käsitellään	erikseen tarjouskilpailukohtaisesti ilmoitettu
Tarjouskilpailun toteuttamistapa	tarjousten valintamenetelmä	huutokauppa
Tarjouskilpailun ajanjakso	mille tunneille tarjoukset käsitellään	jokaiselle tunnille erikseen

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Parametri	Selite	Kapasiteettimarkkina
Sovellettava markkina-aikajakso	ajanjakso, jolle tarjous jätetään	60 minuuttia
Hinta, kapasiteetin varaus	kapasiteettikorvaus	X €/MW, h esim. 123,45 €/MW, h
Hinta, Energiatarjous	energiatarjouksen enimmäisarvo	X €/MWh esim. 123,45 €/MWh
Tarjousvolyymi	markkina-aikajaksolle tarjottavan tehon määrä	X MW esim. 10,1 MW

Taulukossa esitettyjen parametrien lisäksi Joustopalveluntoimittaja voi halutessaan ryhmittää yksittäisten tuntien tarjouksia. Ryhmittämällä Joustopalveluntoimittaja voi määrittää aktivointien väliin lepoaikoja sekä peräkkäisten aktivointien vähimmäis- ja enimmäismäärät. Joustopalveluntoimittaja voi myös määrittää tarjousvolyymin jokaiselle markkina-aikajaksolle erikseen.

7 Siirtojenhallinnan energiamarkkina

Verkkoyhtiö hankkii joustoenergiaa Siirtojenhallinnan energiamarkkinoilta sähköverkon Siirtojenhallinnan tarpeisiin ja takaamaan sähköverkon käyttövarmuutta. Jos käytettävissä on erikseen Siirtojenhallinnan kapasiteettimarkkinoilla hyväksytty Kapasiteettitarjous, siinä olevaa velvoitetta tarjota joustoenergiaa käsitellään yhdessä muiden Energiatarjousten (ilman hyväksyttyä Kapasiteettitarjousta) kanssa. Näin menetellen kaikki Energiatarjoukset ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Joustopalveluntoimittajan Energiatarjouksen tulee olla näissä ehdoissa annetun kuvauksen mukainen ja se tulee jättää Kauppapaikalle sen erillisten ohjeiden mukaisesti. Energiatarjousten minimivolyymi ja tarjousresoluutio on 0,1 MW. Verkkoyhtiö käsittelee Energiatarjouksia aikaisintaan kaksi vuorokautta ennen tarjouksen kohteena olevaa ajanjaksoa.

Verkkoyhtiö päättää Siirtojenhallinnan energiamarkkinoilta hankkimansa joustoenergian määrän perustuen Verkkoyhtiön Siirtojenhallinnan tarpeeseen ja sähköverkon käyttövarmuuden takaamiseen. Verkkoyhtiö pyrkii joustoenergian kokonaishankinnassa mahdollisimman edulliseen hankintakustannukseen. Verkkoyhtiö valitsee Energiatarjoukseen liitettyjen tietojen sekä verkon tilanteen mukaisen vaikutusarvion perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmat Energiatarjoukset. Energiatarjousten käsittelyyn ja hankintaan käytetty valintakriteeristö on seuraava:

- Jouston hankinta-alue: kullekin Jouston hankinta-alueelle hankitaan tarvittava määrä joustoenergiaa.
- Hinta: Energiatarjous valitaan Jouston hankinta-aluekohtaisesti hintajärjestyksessä Verkkoyhtiön näkökulmasta edullisimmasta alkaen.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

- Tarjouksen jaettavuus: Jos Joustopalvelutoimittaja on edellyttänyt, että tarjous käsitellään jakamattomana, ei tarjouksia välttämättä aina valita hintajärjestyksessä, vaan pyrkien tarkoituksenmukaisimpaan kokonaisuuteen, huomioiden hankinnan kokonaiskustannukset ja tasevaikutukset.
- Saapumisaika: jos tarjoukset ovat muilta osin samanlaiset (Jouston hankinta-alue, hinta, jaettavuus), valitaan Kauppapaikalle ensimmäisenä jätetty tarjous.

Verkkoyhtiöllä on oikeus asettaa kattohinta Energiatarjouksille.

Mikäli joustoenergian hankinta Kauppapaikalta johtaisi kokonaisuutena Verkkoyhtiön näkökulmasta kohtuuttomiin kustannuksiin, Verkkoyhtiöllä on oikeus jättää tarjouksia hyväksymättä.

Hyväksytyn Energiatarjouksen mukainen aktivointi tapahtuu Kauppapaikan Joustopalvelutoimittajalle lähettämän viestin perusteella. Osapuolia sitova kauppa syntyy Kauppapaikan lähettämän viestin yhteydessä.

Korvaus hyväksytystä Energiatarjouksesta maksetaan tai veloitetaan hyväksytyn tarjouksen mukaisesti (pay-as-bid).

Taulukossa 2 on esitetty energiamarkkinan ja Energiatuotteen parametrit.

Taulukko 2 Siirtojenhallinnan energiamarkkinan tarjouksille vaadittavat tiedot.

Parametri	Selite	Energiamarkkina ennen Vuorokau- simarkkinaa	Energiamarkkina Vuorokausimark- kinan jälkeen
Tarjouksien jättöaika	milloin tarjouksia voi jättää tietylle tunnille (D=toimituspäivä, T=toimitustunti)	avautuu: D-30 sulkeutuu: D-1 klo 10 (EET/EEST)	avautuu: D-30 sulkeutuu: T-60 min
Tarjouskilpai- lun järjestämi- sen ajankohta	milloin tarjoukset käsitellään	huutokauppa: D-1 klo 10 (EET/EEST)	jatkuva kaupan- käynti D-1 klo 15 (EET/EEST) al- kaen T-60 min asti
Tarjouskilpai- lun ajanjakso	mille tunneille tar- joukset käsitellään	kaikille toimituspäi- vän tunneille	jokaiselle toimitus- tunnille erikseen
Sovellettava markkina-aika- jakso	ajanjakso, jolle tarjous jätetään	60 minuuttia	

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Parametri	Selite	Energiamarkkina ennen Vuorokau- simarkkinaa	Energiamarkkina Vuorokausimark- kinan jälkeen
Tarjousvo- lyymi	markkina-aikajak- solle tarjottavan tehon määrä	X MW esim. 10,1 MW	
Aktivoinnin mi- nimivolyymi (valinnainen)	tarjouskilpailussa huomioitava vä- himmäisaktivointi	X MW esim. 1 MW	
Hinta	energiamaksu	X €/MWh esim. 123,45 €/MWh	
Jouston han- kinta-alue	alue, jolle ener- giaa tarjotaan	kauppapaikalla määritettyjen jouston hankinta-alueiden mukaiset alueet	
Tarjottavat tunnit	tunnit, joille ener- giaa tarjotaan	esim. 1.1.2025 klo 12.00–13.00	
Tarjouksen voimassaolon päättymisaika	ajankohda, jolloin hyväksymätön tar- jous raukeaa	esim. 1.1.2025 klo 10.00	
Tarjouksen täyttötapa	tarjouksen täyttä- miseen liittyvät mahdolliset ehdot	kauppapaikan määrittämisen mukaan: Nor- maali, Fill or Kill tai Fill and Kill	
Tarjouksen suunta (ylös/alas)	onko kyseessä ylös- vai alassää- tötarjous	ylös- tai alassäättö	

Taulukossa esitettyjen parametrien lisäksi Joustopalveluntoimittaja voi halutessaan ryhmittää yksittäisten tuntien tarjouksia. Ryhmittämällä Joustopalveluntoimittaja voi määrittää aktivointien väliin lepoaikoja, aktivointikertojen vähimmäis- ja enimmäismäärät, sekä peräkkäisten aktivointien vähimmäis- ja enimmäismäärät.

Taulukon hintaparametrin etumerkkisäännöt ovat seuraavat:

- ylössäättö, positiivinen hinta: Verkkoyhtiö maksaa Joustopalveluntoimittajalle
- ylössäättö, negatiivinen hinta: Joustopalveluntoimittaja maksaa Verkkoyhtiöille
- alassäättö, positiivinen hinta: Verkkoyhtiö maksaa Joustopalveluntoimittajalle
- alassäättö, negatiivinen hinta: Joustopalveluntoimittaja maksaa Verkkoyhtiöille

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

8 Joustopalvelutoimittajan raportointi

Joustopalvelutoimittaja on velvollinen kustannuksellaan toimittamaan Verkkoyhtiölle tai Kauppapaikalle mittaustiedot Joustoresurssiryhmästä Verkkoyhtiön *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeen* mukaisesti.

Joustopalvelutoimittaja on velvollinen sopimaan Joustoresurssiryhmän Tasevastavan ja Avoimen toimittajan kanssa Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla hyväksytyn joustoenergian määrän ilmoittamisesta Tasevastaavalle ja Avoimelle toimittajalle.

9 Joustoenergian ja ylläpidetyn joustokapasiteetin todentaminen

9.1 Toimitetun joustoenergian todentaminen

Verkkoyhtiö tai Kauppapaikka käyttää toimitetun joustoenergian todentamisessa Joustopalvelutoimittajan Kauppapaikalle toimittamia Joustoresurssiryhmän mittaus-tietoja, Joustoresurssiryhmän kulutus- tai tuotantoennusteita ja Joustopalvelutoimit-tajan hyväksytyjä Energiatarjouksia.

Joustoresurssiryhmän kulutus- tai tuotantoennuste määritetään Kauppapaikalla käyt-täen Kauppapaikalle toimitettuja mittaustietoja ja Joustopalvelutoimittajan valitsemaa ja Verkkoyhtiön hyväksymää kulutus- tai tuotantoennusteen laskentatapaa. Jousto-palvelutoimittaja voi myös hyväksyttää Verkkoyhtiöllä itse määrittelemänsä kulutus-tai tuotantoennusteen.

Joustoresurssiryhmän kulutus- tai tuotantoennusteen ja mittausdatan välinen erotus lasketaan toimitetuksi joustoenergiaksi. Kauppapaikka vertaa toimitettua joustoener-giaa kyseisenä ajanjaksona Joustoresurssiryhmältä hyväksytyyn Energiatarjouksen määrään. Mikäli Joustoresurssiryhmän toimittama joustoenergia on erisuuri kuin Joustoresurssiryhmältä hyväksytty joustoenergia, sovelletaan näiden ehtojen koh-dassa 11 esitetyn mukaista sanktiota.

Verkkoyhtiöllä on oikeus pyytää lisätietoja Joustoresurssiryhmän Kauppapaikalle toi-mittamista mittaustiedoista ja tuotanto- tai kulutusennusteista Joustopalvelutoimitta-jalta tai siltä verkkoyhtiöltä, jonka verkkoon Joustoresurssi on kytketty. Joustopalve-lutoimittaja on velvollinen kustannuksellaan toimittamaan pyydetyt lisätiedot.

9.2 Ylläpidetyn joustokapasiteetin todentaminen

Hyväksytty Kapasiteettitarjous velvoittaa Energiatarjousten jättämiseen Siirtojenhal-linnan energiamarkkinalle. Ylläpidetty joustokapasiteetti määritetään vertailemalla Joustoresurssiryhmältä hyväksytyn joustokapasiteetin määrää Joustoresurssiryh-män Energiatarjousten määrään kyseisellä Jouston hankinta-alueella kyseisenä ajanjaksona. Mikäli Joustoresurssiryhmältä hyväksytyn joustokapasiteetin määrä on suurempi kuin Joustoresurssiryhmän Energiatarjousten määrä kyseisellä Jouston hankinta-alueella kyseisenä ajanjaksona, sovelletaan näiden ehtojen kohdassa 11 esitetyn mukaista sanktiota. Ylläpidetystä kapasiteetista, joka ylittää sovitun mää-rän, ei aiheudu sanktioita eikä siitä makseta ylimääräistä Kapasiteettikorvausta.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025


Tunnus:
FG-2024/679

Lisäksi Verkkoyhtiö voi tarkastella Joustoresurssiryhmän ylläpidettyä joustokapasiteettia mittausdatan perusteella.

10 Energiakäsittely energiataseessa

Mikäli Energiatarjous on hyväksytty Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla Vuorokausimarkkinan tarjousten jätön sulkeutumisen jälkeen:

- Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla Vuorokausimarkkinan tarjousten jätön sulkeutumisen jälkeen hyväksytystä Energiatarjouksesta syntyy taseselvitykseen raportoitavaa energian toimitusta Verkkoyhtiön ja Joustoresurssiryhmän Tasevastaavan välille. Taseselvitykseen raportoittavat taseselvitysjaksokohtaiset energiamäärät muodostuvat hyväksytyn Energiatarjouksen energiamäärästä ja tehonmuutoksen aiheuttamista energiamääristä. Tehonmuutoksen aiheuttama energiamäärä ennen hyväksytyn Energiatarjouksen kohteena olevaa Markkina-aikajaksoa ja sen jälkeen määritetään taseselvitysjaksokohtaisesti Joustopalvelutoimittajan Kauppapaikalle ilmoittamien Aktivoinnin ja Deaktivoinnin tehonmuutosaikojen perusteella. Havainnollistus muodostuneista energiamääristä on esitetty kuvassa 2.
- Fingrid raportoi muodostuneet energiatoimitukset taseselvitysjaksokohtaisesti taseselvitysyksikölle (eSett Oy) viimeistään 13 vuorokauden kuluessa ja ne otetaan huomioon Joustoresurssiryhmän Tasevastaavan taseselvityksessä. Verkkoyhtiö tai eSett Oy raportoi hyväksytyn Energiatarjouksen mukaisen energiamäärän ja tehonmuutosten aiheuttamat energiamäärät Joustoresurssiryhmän Tasevastaavalle taseselvitysjaksokohtaisesti viimeistään 13 vuorokauden kuluessa joustoenergian toimituksesta.

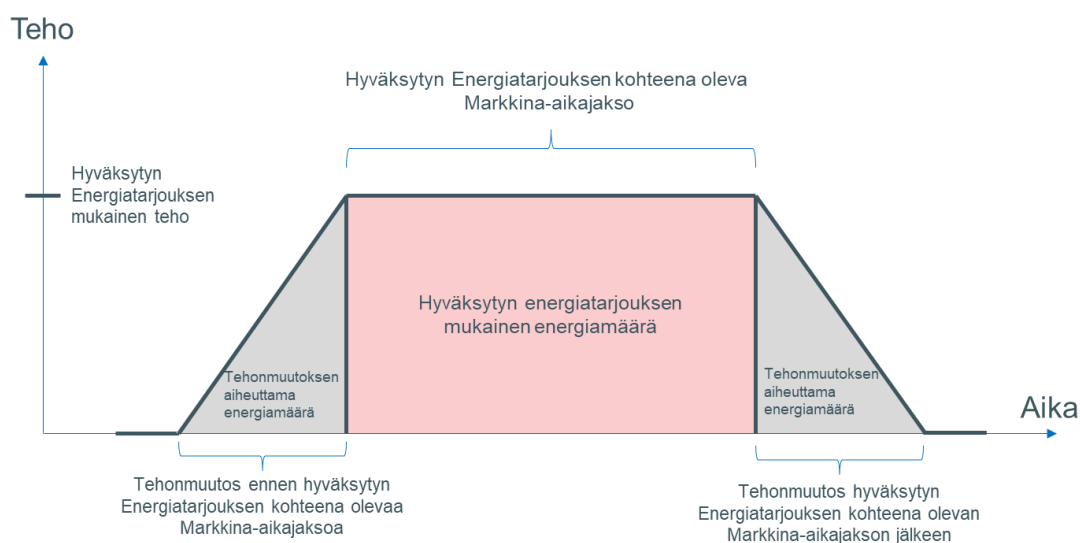

Kuva 2. Periaatekuva taseselvitykseen raportoitavasta energiamäärästä, kun Energiatarjous on hyväksytty Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla Vuorokausimarkkinan tarjousten jätön sulkeutumisen jälkeen.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

Mikäli Energiatarjous on hyväksytty Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla ennen Vuorokausimarkkinan tarjousten jätön sulkeutumista:

- Siirtojenhallinnan energiamarkkinalla ennen Vuorokausimarkkinan tarjousten jätön sulkeutumista hyväksytystä Energiatarjouksesta ei synny taseselvitykseen raportoitavaa energian toimitusta Verkkoyhtiön ja Joustoressurssiryhmän Tasevastaavan välille. Verkkoyhtiö ei raportoi hyväksytyn tarjouksen mukaisia energiamääriä eikä tehonmuutoksen aiheuttamia energiamääriä taseselvitykseen.

11 Maksut ja maksuehdot

11.1 Kapasiteettikorvaus

Verkkoyhtiö maksaa Joustopalvelutoimittajalle Kapasiteettikorvauksen hyväksytyjen Kapasiteettitarjousten perusteella, huomioiden mahdolliset ylläpitämättä jääneestä joustokapasiteetista aiheutuneet sanktiot.

Kapasiteettikorvaukseen liittyvä sanktio määritetään seuraavasti:

Kuukausittainen Kapasiteettikorvaus on pienempi kuin hyväksytty Kapasiteettitarjous, jos siihen liittyviä veloitettuja Energiatarjouksia ei toimiteta täysimääräisesti. Jätettyjen Energiatarjousten ja hyväksytyn Kapasiteettitarjouksen veloitettujen Energiatarjousten määrän suhdeluku lasketaan kuukausitasolla. Mikäli jätettyjen tarjousten määrä on veloitetta pienempi, eli suhdeluku on alle 100 %, Kapasiteettikorvausta vähennetään lineaarisesti. Mikäli suhdeluku on alle 50 %, Kapasiteettikorvausta ei makseta lainkaan.

11.2 Energiamaksu

Verkkoyhtiö suorittaa Energiamaksun hyväksytyjen Energiatarjousten perusteella, huomioiden mahdolliset sanktiot. Laskun etumerkki kertoo vastaanottajalle, onko suoritus maksettava vai syntykö laskusta hyvitys vastaanottajalle.

Energiamaksuun liittyvä sanktio määritetään seuraavasti:

Mikäli ylössäätö tai alassäätö on tarjottu positiivisella hinnalla, Verkkoyhtiö maksaa Joustopalvelutoimittajalle Energiamaksuna enintään tilauksen mukaisen summan ja maksettavaa summaa vähennetään lineaarisesti toimitusprosentin mukaisesti, mikäli toimitusprosentti on alle 95 % ja maksua ei makseta, mikäli toimitusprosentti on alle 40 %.

Mikäli ylössäätö tai alassäätö on tarjottu negatiivisella hinnalla, Joustopalvelutoimittaja maksaa Energiamaksuna verkkoyhtiölle aina tilauksen mukaisen summan.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

11.3 Laskutus

Laskutus joustokapasiteetista ja joustoenergiasta tapahtuu Verkkoyhtiön *Siirtojenhallinnan markkinan tiedonvaihto-ohjeessa* ilmoittamien laskutuskäytäntöjen mukaisesti. Laskutusjakso on yksi (1) kuukausi.

Kaupankäyntiosapuoli tekee laskua koskevat muistutukset kirjallisesti. Toinen osapuoli tarkistaa laskun ja lähettää tarvittavan oikaisulaskun viivytyksettä. Muistutus ei vapauta osapuolta maksuvelvollisuudesta eräpäivänä, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita.

Näissä ehdoissa mainittujen maksujen lisäksi Joustopalvelutoimittajan laskuihin on lisättävä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut sopimukseen kohdistuvat verot ja viranomaisten määräämät maksut vaikutustensa mukaisesti.

Kaupankäyntiosapuoli on maksun viivästyessä velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 § 1 momentin mukaan.

12 Ylivoimainen este

Kaupankäyntiosapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa joustokapasiteetin ylläpitoa tai joustoenergian toimitusta tai keskeyttää ne kokonaan.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Kaupankäyntiosapuolesta riippumaton tapahtuma, joka ei ole ollut osapuolen tiedossa tarjousta tehtäessä ja jota osapuoli ei ole voinut estää tai jonka vaikutuksia ei ole voitu välttää kohtuulliseksi katsottavilla toimilla, ja joka tekee hyväksytyn tarjouksen mukaisen joustokapasiteetin ylläpidon tai joustoenergian toimittamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi.

Ylivoimaisia esteitä voivat olla sota, sisäiset levottomuudet, ilkeävalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, ennakoimaton laitevika, sähkökatko, rajumyrsky, tulva, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaiseksi esteeksi ei katsota tilannetta, jossa edellä mainittu syy kohdistuu Joustopalvelutoimittajan yksittäiseen Joustoresurssiryhmään, mutta Joustopalvelutoimittajalla on mahdollisuus korvata puuttuva hyväksytyn tarjouksen mukainen joustokapasiteetti muista kyseisen Jouston hankinta-alueen Joustoresurssiryhmistään. Mikäli Joustopalvelutoimittaja korvaa puuttuvan joustokapasiteetin muista resurssiryhmistään, tulee Joustopalvelutoimittajan ilmoittaa tästä verkkoyhtiölle voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta, sen arvioidusta kestoajasta, samoin kuin sen poistumisesta Joustopalvelutoimittaja ilmoittaa Verkkoyhtiölle viivytyksettä kirjallisesti Verkkoyhtiön kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Ylivoimaisen esteen ajalta Verkkoyhtiö ei maksa näiden ehtojen mukaisia korvauksia Joustopalvelutoimittajalle eikä tälle kohdistu näiden ehtojen mukaisia sanktioita ylläpitämättömästä joustokapasiteetista tai toimittamatta jäävästä tai liikaa toimitetusta joustoenergiasta.

Ehdot ja edellytykset siirtojenhallinnan
joustokapasiteetin ja joustoenergian toimittajalle

12.3.2025

Tunnus:
FG-2024/679

13 Kaupankäyntiosapuolten vastuut ja velvollisuudet

Kaupankäyntiosapuolet eivät ole vastuussa toisilleen kaupankäynnistä, joustojen toimituksesta tai toimittamatta jättämisestä aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen osapuolen tai hänen palveluksensa olleen tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä. Verkkoyhtiö ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut Verkkoyhtiön tai Kauppapaikan lähettämästä virheellisestä viestistä.

Kaupankäyntiosapuoli ei saa luovuttaa kaupankäynnin seurauksena haltuunsa saamiaan luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, ellei se ole kaupankäynnin kannalta välttämätöntä. Edellä mainitun estämättä osapuolet voivat luovuttaa tietoja viranomaiselle lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Lisäksi Verkkoyhtiö voi luovuttaa tietoja palvelutoimittajalleen Kauppapaikan käyttöä ja kehittämistä varten. Ennen tietojen luovutusta Verkkoyhtiö solmii palveluntoimittajan kanssa salassapitosopimuksen, jolla rajoitetaan tietojen käyttö edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Kaupankäyntiosapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osakseen siirtää Joustopalvelusopimusta kolmannelle osapuolelle. Verkkoyhtiöllä on oikeus siirtää Joustopalvelusopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Verkkoyhtiön tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.

Kaupankäyntiosapuolten on toiminnassaan noudatettava erikseen määritellyjä yritysvastuuvaatimuksia. Yritysvastuuvaatimusten rikkomista voidaan pitää olennaisena ehtojen rikkomisena.

Verkkoyhtiöillä on oikeus sulkea Joustopalvelutoimittaja tilapäisesti Kauppapaikalta, mikäli Joustopalvelutoimittaja epäonnistuu toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä joustokapasiteetin ylläpidossa tai joustoenergian toimittamisessa, tai on muutoin toistuvasti rikkonut tämän asiakirjan ehtoja Verkkoyhtiön kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Tilapäinen poissulkeminen on kestoaltaan yhdestä kolmeen kuukauteen rikkomuksen laadusta riippuen.

Jos tämän asiakirjan ehtoja rikotaan olennaisesti, Kaupankäyntiosapuolilla on oikeus purkaa Joustopalvelusopimus päättymään välittömästi, jolloin Joustopalvelutoimittaja ei voi enää käydä kauppaa Kauppapaikalla Verkkoyhtiön tuotteilla. Verkkoyhtiön purkaessa sopimuksen päättää Verkkoyhtiö erikseen ennen Joustopalvelusopimuksen purkamista syntyneiden Joustopalvelutoimittajan velvoitteiden raukeamisesta.

Erimeriellisyys on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan Kaupankäyntiosapuolten välillä neuvotteluilla. Mikäli erimeriellisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, osapuoli voi saattaa asian käsiteltäväksi Verkkoyhtiön kotipaikan käräjäoikeuteen ensiasteena, jollei toisin ole sovittu.